
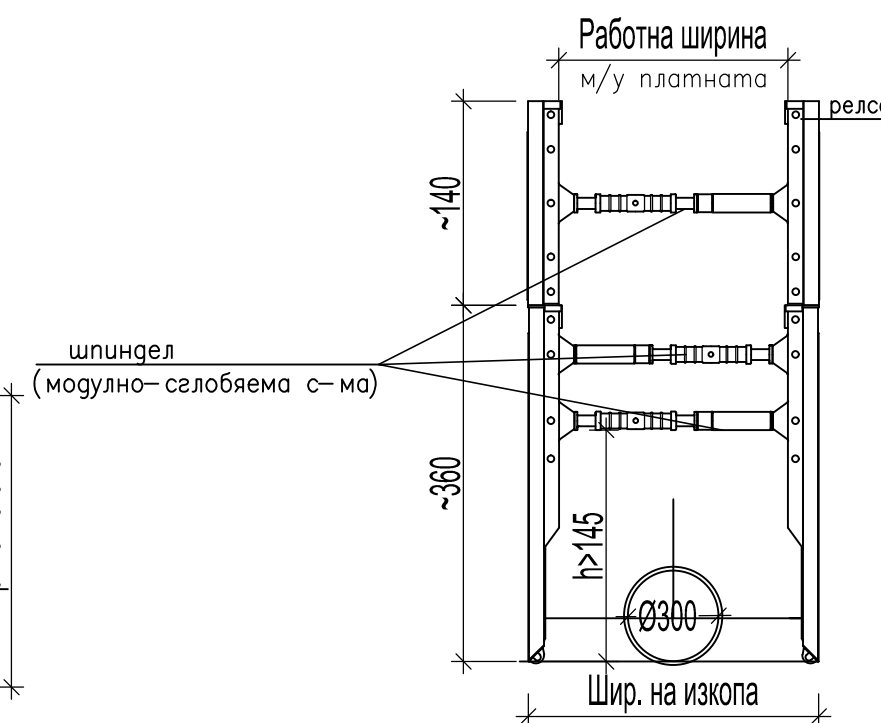



ЗАБЕЛЕЖКА

1. При укрепването на кабели да се ползва черт. 16–19. от настоящия проект
2. Приложените детайли за укрепване на кабели са неразделна част от настоящата документация.
3. Укрепването на изкопите избрано и представено от строителя да бъде съобразено с дълбочината на изкопа и геоложкия доклад, приложен към настоящата документация. Избраното укрепване да бъде статически изчислено и осигуряващо безопасни условия при работа.
4. Планът за безопасност и здраве да се актуализира от строителя преди започване на строителството.

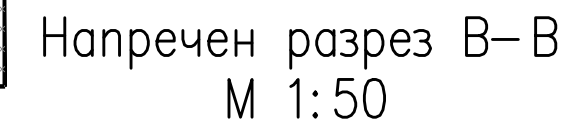

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :		инж. Нели Грънчарова	
 AKVA^{GOOD} DIZAYN^{NG}		София ул. Ралевица 96 б/л.2 e-mail: nellyg@abv.bg GSM: 0898 556 830	
ВиК мрежи, съоръжения и инсталации			
		ПРОЕКТАНТИ	
ВОДЕЩ ПРОЕКТ		инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ		инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ		инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ОБЕКТ 1		Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"	
ЧЕРТЕЖ		Детайл - Укрепване на изкоп с дълбочина до 5м.	
FILENAME		ФАЗА РП	
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС		М 1:50	
1 2 3 4 5 6 7 8		ДАТА 09.2016г.	
		ЧЕРТЕЖ № 6	