



Укрепване на траншеен изкоп

Разрез А-А

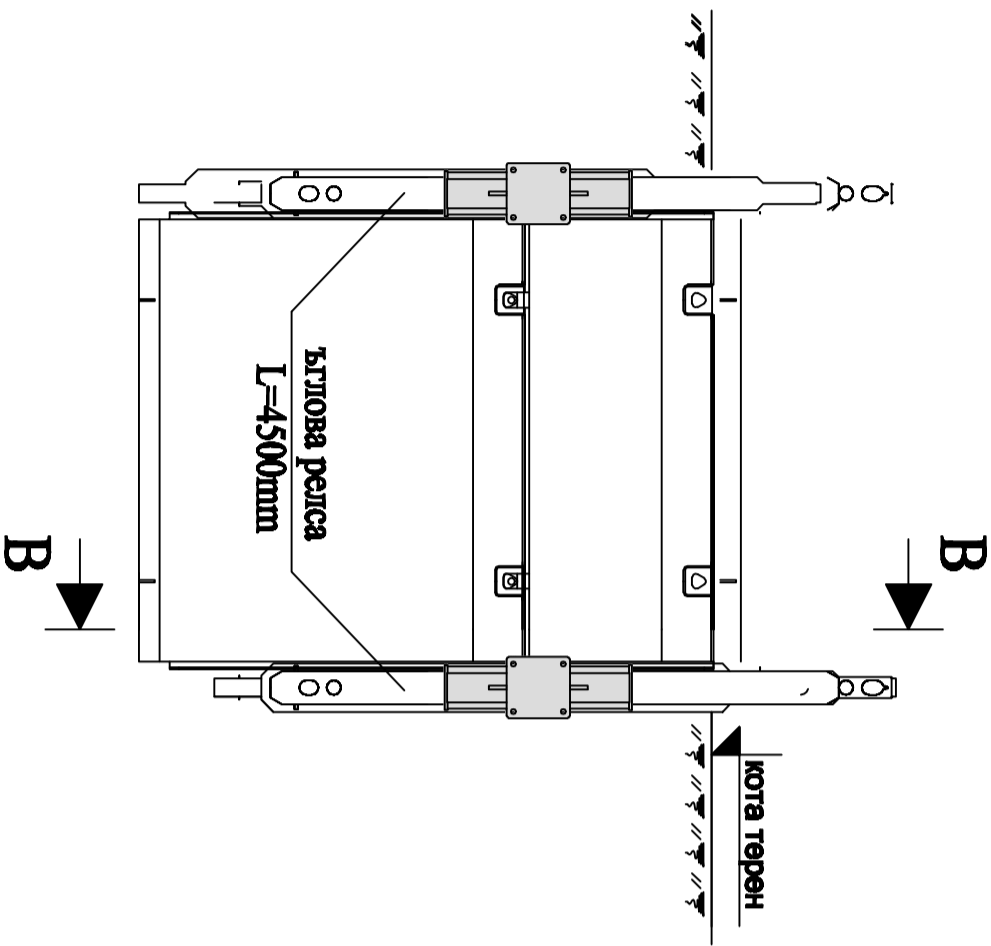

Разрез В-В

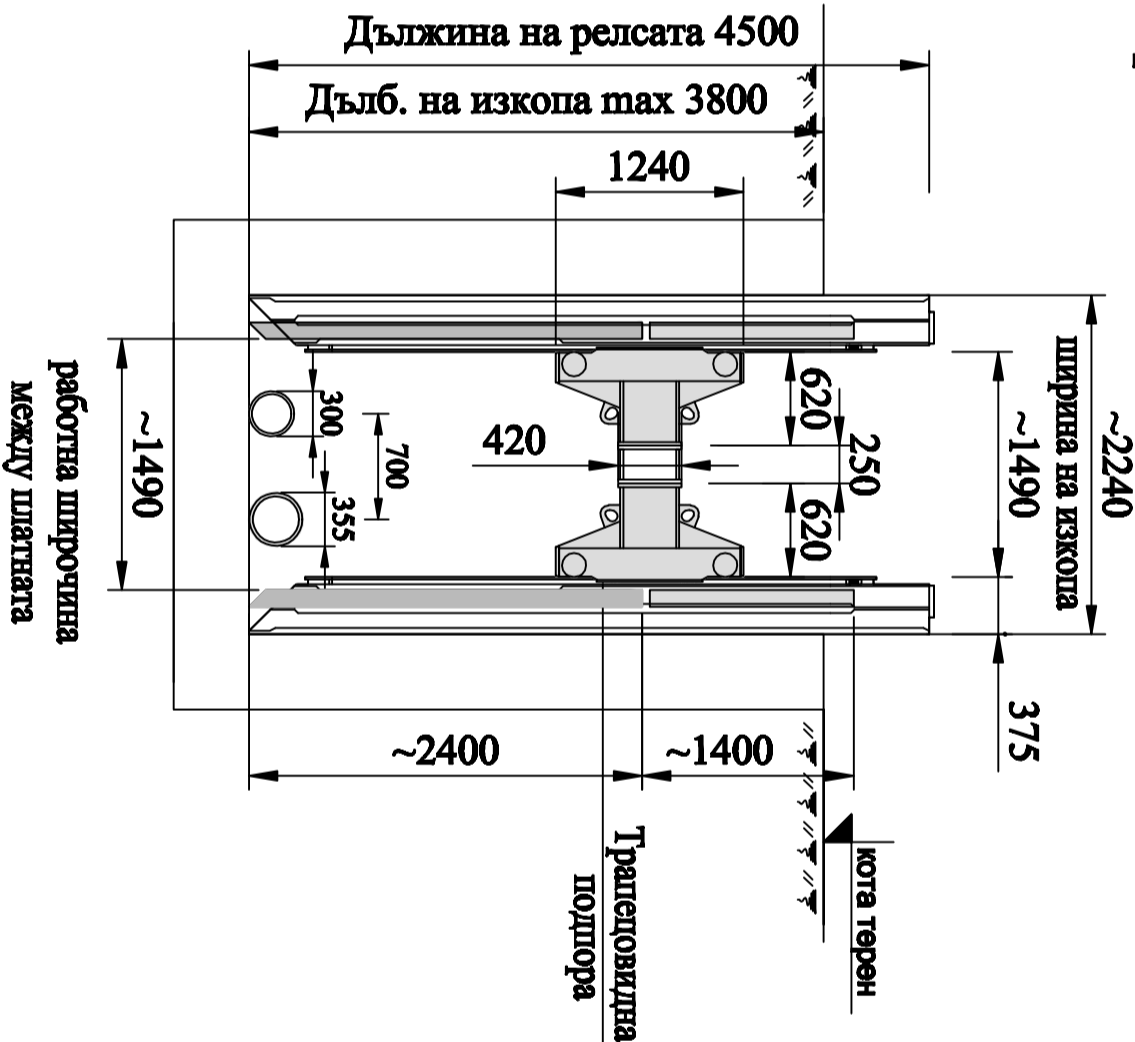

Забелѣжки:

- 1.Предвидено е да се използва релсово укрепване с лъдѣйна водеща релса и стоманени инвентарни плитна с дебелина 107мм, и допустими дължини: 2.0м; 2.5м; 3.0м и 3.5м.
- 2.Структно да се спазва технологията за употреба, монтаж и демонтаж на елементите, предписана от производителя.
- 3.Земната основа да се прѣмѣне при отваряне на изкопа от инженер-геол.
- 4.При изкопните работи да се внимава да не се засѣгат съществуващи проводи и инсталации по трасето.
- 5.Забранява се движението на тежка механизация и подвижни състави по време на изпълнението на всички СМР.

Съгласували:

Вик	инж.Цв. Димитрова
Геодезия	инж.Д. Димитров
ПБ	инж.Св. Ангелова
ПБЗ	инж.Св. Ангелова

<div><div></div><div>"ПСН Инженеринг"ООД Седмътен офис, ул. "Г.С.Раковски" №17Б, тел. +359-2-6672340 Седмътен офис, 1870-о деловиден кв.1, Б-17, тел. +359-2-6672340</div></div>									
ВЪВЕЖАТЕЛ: "Софияска вода" АД				ЕДИНОВЪДНО		инж.Д. РАЧЕВОВ			
ОБЪЕКТ: Реконструкция на съществуващ транспорт за изпитане утайки на СГСОБ Курбатово, кв. Беливски и подмяна на трѣбенята разволове в помпѣната станция									
РЕГИСТРАЦИЯ: Съгласно с утвърдените на правителствено решение от 2.04.2020 г. № 3.0/2020									
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: инж. А. Романова									
ЧЕРТЕЖ: Съгласно с утвърдените на правителствено решение от 2.04.2020 г. № 3.0/2020									
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: инж. А. Романова									
УТВЪРЖАВАНЕ: инж. АЛЕКСИ РОМАНОВ									