

ДОГОВОР № 8492

ДОСТАВКА НА МОБИЛЕН ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР

Днес, 12/12.....2019 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

и

„Евромаркет Компресорс” АД, регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130185141, надлежно представляван от Таня Маринова Бечева и Ивайло Георгиев Борисов в качеството им на представляващи, наричано по-долу в договора за краткост ДОСТАВЧИК,

наричани по-долу заедно „Страните”, се сключи настоящия договор за следното:

Раздел А:ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извърши доставка на 1 бр. мобилен дизел генератор АГРЕГАТ за постоянно захранване, монтиран на ремарке за движение по националната пътна мрежа, съгласно следната техническа спецификация и цени, посочени в Таблица 1 от Раздел III Цени и оферта на Изпълнителя.

Таблица „Техническо предложение“

2. Доставчикът се задължава да извърши доставката в срок до 60 работни дни, считано от датата на подписване на Договора, след предварително уточнение с контролиращия служител на Възложителя по Договора относно датата на доставката.
3. Доставката следва да бъде извършена в гр. София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово след допълнително уточнение с контролиращия служител на Възложителя по Договора, като разходите по доставката са изцяло за сметка на Доставчика.
4. За извършената доставка ще бъде изготвен Приемо-предавателен протокол, който ще бъде подписан от Доставчика и от представител на Възложителя.
5. Доставчикът извършва доставката съобразно посочените в приложената оферта, неразделна част от настоящия договор, цена и технически спецификации.
6. Максималният срок за реакция при аварийни ситуации е до 24 часа, считано от уведомяването на Доставчика по имейл/факс и телефон. Под реакция се разбира, посещение на сервизен специалист на Доставчика за диагностициране на повредата в обекта на Възложителя.
7. Доставчикът извършва 24 месечна поддръжка , като сменя веднъж годишно масло, въздушен филтър, маслен филтър, смяна на охладителна течност при

- необходимост и други консумативи.(Доставчикът извършва техническо обслужване 2бр., като сменя веднъж годишно масло, въздушен филтър, маслен филтър, смяна на охладителна течност при необходимост и други консумативи)
8. Доставчикът осигурява гаранционна поддръжка минимум 24 /двадесет и четири/ месеца или 1000 часа за дизел генератора и пълно техническо обслужване за периода, включващо всички необходими резервни части и консумативи за посочения период. Гаранциите започват да текат, считано от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя, протокол за въвеждане в експлоатация.
 9. По време на гаранционното обслужване Доставчикът използва само оригинални резервни части на производителя на съответното оборудване както и консумативи, произведени или препоръчани от производителя.
 10. По време на гаранционния срок на оборудването, предмет на договора, Доставчикът се задължава да подменя за своя сметка всички дефектирани части от оборудването в предварително определен от Контролиращия служител или негов представител срок, съобразен със спецификата на конкретния случай.
 11. За всяка една дейност свързана с гаранционната поддръжка се подписва без възражения от страна на контролиращия служител на Възложителя приемопредавателен протокол.
 12. В случай, че подменена от Доставчика резервна част дефектира поради производствен дефект в рамките на гаранционния й срок, Доставчикът се задължава за своя сметка да ремонтира дизелгенератора и да подмени дефектиралата резервна част, както и да отстрани всякакви повреди, настъпили в резултат на дефектирането на резервната част.
 13. При забелязани признаци на повреда и неизправности в приетите от Доставчика след профилактичен преглед или ремонт агрегати, Възложителят трябва незабавно да нареди спирането му/им от работа и да уведоми Доставчика.
 14. По време на гаранционния срок на дизел генератора при всяко техническото обслужване Доставчикът издава сервизен протокол с извършените дейности, който се подписва двустранно между Контролиращия служител от страна на Възложителя и Доставчика.

СРОК НА ДОГОВОРА

15. Срок на договора: 27 месеца.
16. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е с валидност до изтичане на гаранционния срок на стоката, предмет на договора.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

1. Обща стойност на договора е съгласно Ценова Таблица 1 и 2 в общ размер на **45 509,00**лв. (четиридесет и пет хиляди и петстотин и девет лева) без ДДС.

Ценова таблица 1

№	Описание на стоките	Количество /м. ед./	Ед. Цена лева, без ДДС
1	Мобилен дизел генератор агрегат за постоянно захранване, монтиран на ремарке за движение по националната пътна мрежа	1	45 500,00

Ценова таблица 2

Техническо обслужване на дизел генератора за 24 месеца с включени консуматив и труд и транспорт:	Предложение на участника в лева без ДДС:
Подмяна на масло	1.00
Подмяна на въздушен филтър	1.00
Подмяна на маслен филтър	1.00
Смяна на антифриз	1.00
Проверка на горивонагнетателна помпа	1.00
Проверка на маслен сепаратор	1.00
Подмяна на горивен филтър	1.00
Проверка подгряване на охл.течност	1.00
Проверка на автоматичния под заряд	1.00
Общо:	9.00

2. Доставчикът издава Приемо – предавателен протоколи за всяка от извършените доставки и дейности по чл.1 от настоящия раздел, ценова таблица 1 и 2. Доставчикът и Контролиращият служител подписват Приемо-предавателния протокол. В случай че Контролиращият служител има рекламация срещу качеството на доставените стоки и извършени дейности, той описва своите възражения, количеството и вида на рекламираните дейности и/или резервни части и/или консумативи в Приемо-предавателния протокол, които Доставчикът отстранява за своя сметка.

3. Доставчикът издава коректно съставена фактура в срок до 5 (пет) дни от датата на подписване без възражение от страна на Възложителя на Приемо-предавателен протокол.

4. Възложителят заплаща цената на издадените фактури по чл.3 от настоящия раздел, по банков път, в 45 /четиридесет и пет/ дневен срок от датата на коректно съставената фактура на Доставчика, представена в отдел "Финансово-счетоводен" на Възложителя.

5. Банковата сметка в лева на Доставчика. по която следва да бъде извършено плащането, е както следва

Раздел В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. В случай, че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, Доставчикът се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.

1.2. В случай, че Доставчикът не изпълни доставката в посочения в раздел А: Техническо задание срок, то Доставчикът дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на доставката за всеки работен ден забавяне на доставката, но не повече от 20% от стойността на доставката.

1.3. В случай, че Доставчикът забави доставките, с повече от 10 (десет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора, като в такъв случай Възложителят има право:

- 1.3.1. да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, като задържи гаранцията за изпълнение и/или
- 1.3.2. да възложи изпълнението на доставката на трета страна, като Доставчикът дължи възстановяване на всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика.
- 1.4. В случай, че в гаранционен срок на извършен ремонт настъпи повреда на дизелгенератор, Доставчикът се задължава да отстрани повредата за своя сметка, в срок, указан от Контролиращия служител или Представител на контролиращия служител.
- 1.5. В случай, че не спази срока, указан от контролиращия служител за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок, Доставчикът дължи неустойка в размер на 300 лв. на ден за всеки ден в просрочие.
- 1.6. В случай, че Доставчикът откаже да отстрани повредата по горния член за своя сметка, в срока, указан от Контролиращия служител, то Възложителят може да възложи ремонта на трета страна, като в този случай Доставчикът дължи на Възложителя пълния размер на стойността на ремонта на дизелгенератора, който се доказва с фактурата на третата страна.
- 1.7. В случай на неспазване на срока за време на реакция при аварийни ситуации, доставчикът дължи неустойка в размер на 50 лв. за всеки просрочен час.
- 1.8. В случай, че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.
- 1.9. При неспазване предписанията и /или неосигурено оборудване в съответствие с изискванията за БЗР и/или когато работници и служители на Доставчика, изпълняващи задълженията, произтичащи от настоящия договор на обекта са без подходящо работно облекло и лични предпазни средства, на Доставчика се налагат следните санкции: при първо нарушение санкцията е в размер на 100.00 лв., при второ нарушение санкцията е в размер на 300.00 лв., а при всяко следващо нарушение санкцията е в размер на 500.00 лв.
- 1.10. Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на дейностите в договора, поради действие или бездействие от страна на доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1. Доставчикът е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5 % (пет процент) от стойността на договора, подчинена на Еднообразните правила за гаранции до поискване" (URDG – Uniform Rules for Demand (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.
- 3.2. Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.

- 3.3. Доставчика отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия доставчика.
- 3.4. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Доставчика, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.
- 3.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Доставчикът предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.6.1 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Доставчика;
- 3.6.2 да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.7. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
- 3.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.
- 3.9. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.10. В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.

Раздел Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8. ПУБЛИЧНОСТ
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ
10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12. ОПАСНИ СТОКИ
13. ДОСТАВКА
14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15. ПРАВО НА ОТКАЗ
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20. РАЗДЕЛНОСТ
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23. ФОРС МАЖОР
24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАЗУА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.

1.2. "Доставчик" означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.

1.3. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

- Договор;
- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
- Раздел Б: Цени и данни;
- Раздел В: Специфични условия;
- Раздел Г: Общи условия;

1.5. "Цена по договора" -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.6. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. "Стоки" – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.

1.8. "Обект" означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.9. "Системи за безопасност на работата" означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. "Поръчка" означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. "Срок на доставка" означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка

на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. "Забавяне на доставката" означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. "Срок на Договора" означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора (съгласно чл.59, ал.1 и ал.3 вр. чл.60, ал.2 от ЗОП).

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.

2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.

2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноси, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.

2.12. Някоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.

3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.

3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.

3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.

3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.

4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.

4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).

6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.

6.3. Плащането се извършва в срок от четиридесет и пет дни от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.

6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.

6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.

6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и

друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на

международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;

12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;

12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;

12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;

12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравето състояние;

12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.

12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.

13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетираны, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.

13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.

13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.

13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.

13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестията.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

24. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

24.1. В съответствие с изискванията, заложи в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

- а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;
- б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;
- в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;
- г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;
- д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;
- е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32–36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;
- ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;
- з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;
- з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

25. АНТИКОРУПЦИОННА КЛАЗУА

При изпълнение на настоящия договор, страните се задължават да спазват стриктно приложимите закони, забраняващи подкупването на лица, заемащи публични длъжности, и физически лица, търговията с влияние, прането на пари, които по-конкретно могат да доведат до недопускане до обществена поръчка, включително Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ от 1977 г.; Закона за подкупите на Обединеното Кралство от 2010 г., Френския антикорупционен закон „Сапен“ от 2016 г., както и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и всички други приложими нормативни и административни актове.

Страните се задължават да внедрят и изпълняват всички необходими и разумни политики и мерки с цел предотвратяване на корупция.

Изпълнителят декларира, че доколкото му е известно, законните му представители, директори, служители, представители и всяко лице, което извършва услуги, съгласно този договор за или от името на Възложителя и/или други дружества от групата Веолия, не е и няма пряко или косвено да предлага, дава, съгласява се да дава, разрешава, иска или приема даването на пари или друга облага, или да предоставя предимство или подарък на лице, компания или предприятие, включително държавни чиновници или служители, представители на политически партии, кандидати за политически длъжности, лице, заемащо длъжност в административен орган или орган на законодателната или съдебна власт, за или от името на страна, държавна агенция или държавна компания, длъжностно лице от публична организация или международна организация, за целите на корупционно влияние върху такова лице в заеманата от него служебна длъжност, или за целите на възнаграждаване на или склоняване към неточно изпълнение на съответно задължение или дейност от лице, за да се постигне или запази даден бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия или да се извлече полза при осъществяването на бизнес за Възложителя и/или други дружества от групата Веолия.

Изпълнителят приема да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на условие от този член в разумен срок.

В случай че Възложителят уведоми Изпълнителят, че има основателни причини да счита, че Изпълнителят е нарушил условие от този раздел:

- Възложителят има право да прекрати изпълнението на настоящия Договор без предизвестие, доколкото Възложителят счита за необходимо да разследва съответното поведение, без това да води до възникването на каквито и да било задължения или отговорност пред Изпълнителят за такова спиране;
- Изпълнителят се задължава да предприеме всички разумни стъпки, за да предотврати загубата или унищожаването на документални доказателства във връзка със съответното поведение.

Ако Изпълнителят наруши някое условие на настоящия раздел:

- Възложителят може незабавно да прекрати този Договор без предизвестие и без да има каквито и да било задължения.
- Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя, до максималната степен, позволена от закона, за загуби, вреди или разходи, понесени от Възложителя, възникващи от такова нарушение.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: град София, кв. Бенковски, СПСОВ Кубратово;
Контролиращ служител: Никола Неделчев, 1

На ДОСТАВЧИК: адрес: гр. София 1532, Казичане, ул. Околовръстен път 454;
Контролиращ служител: Билер Жинка..... на длъжност ,

ДОСТАВЧИК

EUROMARKET

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценова таблица 1

№	Описание на стоките	Количество /м. ед./	Ед. Цена лева, без ДДС
1	Мобилен дизел генератор агрегат за постоянно захранване, монтиран на ремарке за движение по националната пътна мрежа	1	45 500,00

Ценова таблица 2

Техническо обслужване на дизел генератора за 24 месеца с включени консуматив и труд и транспорт:	Предложение на участника в лева без ДДС:
Подмяна на масло	1,00
Подмяна на въздушен филтър	1,00
Подмяна на маслен филтър	1,00
Смяна на антифриз	1,00
Проверка на горивонагнетателна помпа	1,00
Проверка на маслен сепаратор	1,00
Подмяна на горивен филтър	1,00
Проверка подгряване на охл.течност	1,00
Проверка на автоматичния подзаряд	1,00
Общо:	9,00

Цените включват транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение (посочено в проекта на договор) съгласно Incoterms 2010), както и всички разходи и такси, платими от „Софийска вода“ АД

06.11.2019г.
гр. София



EUROMARKET

Таблица „Техническо предложение“

Модел на агрегата	100 kVA	Предложение на участника за модел 100 kVA
Техническа информация	Обезшумен тип с електрозаварен кожух от галванизирана високоякоства стомана боядисан електростатично с епоксидно - полиестерна боя. Вътрешността да е покрита с обезшумяваща и огнеустойчива каменна вата минимум IP 44 .	Дизелов генератор модел DGPR 100 ST , обезшумен тип с електрозаварен кожух от галванизирана високоякоства стомана боядисан електростатично с епоксидно - полиестерна боя. Вътрешността е покрита с обезшумяваща и огнеустойчива каменна вата минимум IP 44 .
Номинална мощност (PRP), kVA / kW	100 / 80	100 / 80
Максимална мощност (ESP), kVA / kW	110 / 88	110 / 88
Клас на ефективност по ISO 8528	G3	G3
Честота, Hz	50	50
Напрежение, V	400 / 230	400 / 230
Фактор на мощността, cos φ	0,8	0,8
Тегло и размери (мм)		x
Дължина	x	2 775 мм
Ширина	x	1 162 мм
Височина	x	1 700 мм
Тегло, кг.	x	1 750 кг.
Резервоар за гориво	Изработен от метал, вграден в рамата на машината. Резервоара е снабден с отвор за почистване на вътрешността му.	Изработен от метал, вграден в рамата на машината. Резервоара е снабден с отвор за почистване на вътрешността му.
Обем на горивния резервоар, литри	>250	260
Равнище на шум		x
Налягане на звука (LpA), dB(A)@7м	Макс. 68,0	65,0
Консумация на гориво		x
При 100 % натоварване, l/h	x	24,5
При 75 % натоварване, l/h	x	19,8
При 50 % натоварване, l/h	x	13,2
Двигател		x
Марка	x	PERKINS
Модел	x	1104D-E44TAG2
Управление на двигателя и оборотите	електронно	електронно
Съответствие със стандарт за изгорелите газове	Stage 3A	Stage 3A
Брой цилиндри	4	4
Кубатура, cm ³	Макс. 4 400	4400
Степен на съгъстяване	x	16,2:1
Охлаждане	водно	водно
Обороти	1 500	1 500
Смазваща система		x
Обем на маслото (включително филтрите), литри	x	8,0 л

Напрежение, V	12	12
Брой батерии	1 x 12V 44Ah - CCA 730 A, необслужваема	1 x OPTIMA, 12V 44Ah - CCA 730 A, необслужваема
Синхронен Генератор		х
Изпълнение	Еднолагерен, безчетков, защитен, високоволтовите части да са импрегнирани под вакуум.	Еднолагерен, безчетков, защитен, високоволтовите части са импрегнирани под вакуум.
Тип	х	STAMFORD
Модел	х	UCI274C
Брой полюси	4	4
Брой на намотките	6	6
Изоляция	H	H
Защита	IP 23	IP 23
Електронно регулиране на изходното напрежение	±1,0 %	±1,0 %
Система за възбуждане с постоянен магнитен генератор с възможност за 300% претоварване за 10 сек.	Да	Да
Електрическо табло		х
Контролни инструменти		х
Контролен блок за управление	Да	Да
Ръчно стартиране	Да	Да
Аларми		
Фалстарт	Да	Да
Повреда в зареждането на акумулатора	Да	Да
Ниско налягане на маслото	Да	Да
Висока температура на охладителната течност	Да	Да
Ниско равнище на горивото	Да	Да
Ниско равнище на охладителната течност в радиатора	Да	Да
Аварийен стоп	Да	Да
Свърхобороти	Да	Да
Описание на оборудването на агрегата		х
Бутон за аварийен стоп	Да	Да
Ключ маса, за предотвратяване на разреждането на акумулатора, когато машината не се използва.	Да	Да
Затворена рама на машината за избягване на разлив на течности и гориво от машината.	Да	Да
Четириполюсен прекъсвач след алтернатора с магнито-термична защита на линията на генератора.	4P 160 A	4P 160 A
Горивен филтър/воден сепаратор с голям капацитет	Да	Да
Дефектно-токова защита	Да	Да
Меден шиш за заземление на машината	Да	Да
Отвор за зареждане с гориво от външната страна на машината, снабден със заключваема капачка.	Да	Да
Подгревни свещи за улеснено стартиране на двигателя при ниски	Да	Да

температури.		
Ръчна помпа за източване на двигателното масло	Да	Да
Фабрично табло, вградено в кожуха на машината със следните контакти: <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Шуко - 1 бр. x 16A 2P+T - 1 бр. x 32A 3P+N+T - 1 бр. x 63A 3P+N+T - 1 бр. x 125A 3P+N+T 	Да	Да
Ремарке за транспортиране на дизеловия агрегат по националната пътна мрежа със следните характеристики: <ul style="list-style-type: none"> - Обща товароподемност 2400 кг.; - Брой на осите – 2; - Куплиране – прав теглич с халка ф-40 мм; - Опорно колело на теглича; - Стабилизатори – 2 бр. - Ел. инсталация 12 V - Светлинни пътепоказатели; - Инерционна спирачка; - Ръчна спирачка; - Документи за регистрация в КАТ 	Да	Да
Машината има маркировка CE и да е произведена в съответствие със следните Директиви и стандарти: <p>-2006/42/CE. Machinery Safety Directive. Директива за безопасност на машината</p> <p>-EN ISO 8528-13:2016. Part 13: Safety. Alternate current electric generator sets driven by internal combustion. Част 13: Безопасност. Комплекти генератори за променлив ток управлявани чрез вътрешно съгъстяване.</p> <p>-2014/35/UE. Low Voltage Directive. Директива за ниско напрежение.</p> <p>-2000/14/CE1. Noise Emission Directive. Sound power levels assessed pursuant to the procedure established in the aforementioned directive. Директива за емисиите за шум. Нивото на звук е измерено в съответствие с установена предишна процедура.</p>	да	Да

<p>Контролерът на машината да съответства на следните стандарти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BS EN 61000-6-2 (electromagnetic compatibility) (електромагнитна съвместимост) или еквивалент - BS EN 61000-6-4 (electromagnetic compatibility)(електромагнитна съвместимост) или еквивалент - BS EN 60950 (electrical safety) (електро безопасност) или еквивалент - BS EN 61000-6-2 (Temperature) (Температура) или еквивалент - BS EN 60068-2-6 (Vibration) (Вибрации) или еквивалент - BS EN 60068- 2-30 (Humidity) (Влажност) или еквивалент - BS EN 60068--2-27 (Shock) (Удароустойчивост) или еквивалент 	да	Да
--	----	----

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК

1. Дейности, включени в техническото обслужване, които се извършват при достигане на 500м.ч/ или в края на първата година.

Подмяна на масло
Подмяна на маслен филтър
Проверка на горивонагнетателна помпа
Проверка на маслен сепаратор
Подмяна на горивен филтър
Проверка подгръване на охл.течност
Проверка на автоматичния подзаряд

2. Дейности, включени в техническото обслужване, които се извършват при достигане на 1000м.ч/ или в края на втората година.

Подмяна на масло
Подмяна на въздушен филтър
Подмяна на маслен филтър
Смяна на антифриз
Проверка на горивонагнетателна помпа
Проверка на маслен сепаратор
Подмяна на горивен филтър
Проверка подгръване на охл.течност
Проверка на автоматичния подзаряд

3. Срок на доставка – 59 работни дни, считано от датата на сключване на договора;
1. Гаранционен срок – 24 месеца или 1000 м.ч, което настъпи първо, считано от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя, протокол за въвеждане в експлоатация.
4. Максималният срок за реакция при аварийни ситуации е до 24 часа, считано от уведомяването на Доставчика по имейл/факс и телефон.

5. Срок на валидност на офертата – 5 месеца считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
6. Препратка към каталожни данни на производителя на предлаганото оборудване:
www.dagartech.com

06.11.2019г.
гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА:

Тип двигател	Perkins 1104D-E44TA Също марка като Caterpillar C4.4
Код на двигателя	Като информационен документ
Директива №	97/68/ЕС последно изменен от
2004/26/ЕС Издание № на представяне	6
Работа №	ESH182238

Причина за удължаване или преразглеждане Добавяне на рейтинг 3494/2200

История на разширението

Издание 1	Оригинален номер на работа за подаване ESG074441 Номер на одобрение: e11*97/68IA*2004/26*0691*00
Издание 2	Добавяне на оценки 3260/2200, 3261/2200, 3262/2200, 3263/2200, 3264/2200, 3265/2200, 3425/2220
Издание 3	Добавяне на оценки 3426/2500
Издание 4	Коригиране на неверни данни в Допълнение 3.
Издание 5	Добавяне на оценки 3472/2400, 3474/2400 Добавяне на нов номер на инжекторната част

Съдържание

Приложение II Информационен документ
Приложение 1 и 3
Апендикс 2

Положен е кръгъл печат със съдържание: VCA, Одобрителен орган на Обединеното кралство, 13-септ-07

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверявам верността на извършения от ме превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 1 страниц

APPLICATION FOR APPROVAL OF:

Engine Type Perkins 1104D-E44TA
Also Branded as Caterpillar C4.4

Engine Code As Information Document

Directive No. 97/68/EC as last amended by 2004/26/EC

Issue No. of Submission 6

Job No. ESH182238

Reason for Extension or Revision Additon of rating 3494/2200

Extension History

- Issue 1 Original Submission Job Number ESG074441
Approval Number: e11*97/68IA*2004/26*0691*00
- Issue 2 Addition of ratings 3260/2200, 3261/2200, 3262/2200,
3263/2200, 3264/2200, 3265/2200, 3425/2220
- Issue 3 Addition of ratings 3426/2500
- Issue 4 Correction to incorrect data on Appendix 3.
- Issue 5 Addition of child ratings 3472/2400, 3474/2400
Addition of new injector part number

Contents

Annex II Information I
Appendix 1 and 3
Appendix 2

Dagartech

CE

Дизелови генераторни инсталации

CE Декларация за съответствие

ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л., притежател на код на данъкоплатец (фискален идентификационен код) В-99416539, със седалище за бизнес цели на Полигоно Индустриал Центровия, Кайе Панама 12, наве 1.50.198, Ла Муела (Сарагоса).

Чрез този документ удостоверява, че машината:

Тип:	Електрическа генераторна инсталация
Референтен номер:	DGPR 100 ST
Сериен номер:	[въведете сериен номер]
Дата на производство:	[напишете дата]

Е била произведена в съответствие със следните директиви и стандарти, които са в сила:

2006/42/EO	Директива относно безопасността на машините
EN ISO 8528-13:2016	Част 13: Безопасност. Електрически генераторни инсталации за променлив ток, задвижвани от вътрешно горене.
2014/35/EC	Нисковолтова директива.
2000/14/EO ¹	Директива относно шумовите емисии. Нивата на звуково налягане са били оценени според процедурата, установена в горепосочената директива.
2011/65/EC	Директива 2011/65/EC относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS 2).

Измерено ниво на звуковата мощност от:	93 dB(A)
Гарантирано ниво на звуковата мощност от:	95 dB(A)

Тази машина е оборудвана с вграден фазов IIIA преходен двигател, който се реализира на ЕС пазара по силата на член 58, точка 5 на (ЕС) Регламента 2016/1628 относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника.

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 страници.

CE Declaration of conformity

DAGAR TECHNOLOGIES, S.L., holder of taxpayer code (CIF) B-99416539, based for business purposes at Polígono Industrial Centrovía, C/ Panamá 12, nave 1. 50.198 La Muela (Zaragoza).

HEREBY CERTIFIES THAT THE MACHINERY:

Type:	ELECTRIC GENERATOR UNIT
Reference:	DGPR 100 ST
Series number:	[Enter Serial Number]
Date of manufacture:	[Write a date]

Has been manufactured in accordance with the following directives and standards in force:

2006/42/CE	Machinery Safety Directive.
EN ISO 8528-13:2016	Part 13: Safety. Alternate current electric generator sets driven by internal combustion.
2014/35/UE	Low Voltage Directive.
2000/14/CE ¹	Noise Emission Directive. Sound power levels assessed pursuant to the procedure established in the aforementioned directive.
2011/65/UE	Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2).

Measured sound power level of:	93 dB(A)
Guaranteed sound power level of:	95 dB(A)


La Muela (Zaragoza), [Write a date]

This machine is equipped with a built-in Phase IIIA transition engine placed on the EU market pursuant to article 58, item 5 of (EU) Regulation 2016/1628 on the requirements in relation to gas emission and pollutant particle limits and type approval for internal combustion engines installed in non-road mobile machinery.




¹ This directive does not apply to electric generator sets with a power of over 400 kW.

400/230V | 50Hz
PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C
DGPR 100 ST · STAGEIIIA

Illustrative image.
Measures:

 L : 2775 mm
 H : 1700 mm
 W : 1162 mm

Weight:

1750 kg

-  50Hz
-  400/230V
-  Water cooled
-  Diesel
-  1500 r.p.m.
-  Soundproofed
-  CE Conformity

1 / Genset general description

GENERAL TECHNICAL DATA	Engine	PERKINS 1104D-E44TAG2
	Alternator	STAMFORD UCI274C
	Performance class	G3
	Frequency	50Hz
	Voltage	400/230V
	Control panel	DSE 7320 MKII
	Fuel tank (l)	260
	Noise level (dBA@7m)	65
POWER¹	PRP (kVA / kW)	100 / 80
	ESP (kVA / kW)	110 / 88

The Dagartech Rental Range generator sets are optimally suited for use in the **rental of machinery sector and construction purposes.**

High standard equipment, components from prestigious brands and a strict compliance with the environmental and noise regulations are just some of the features that meet the most demanding needs.

Voltage	PRP (kVA/kW)	ESP (kVA/kW)	Amperage (A)
415/240	100 / 80	110 / 88	153
400/230	100 / 80	110 / 88	159
380/220	100 / 80	110 / 88	167
240/139	100 / 80	110 / 88	265
230/133	100 / 80	110 / 88	276
220/127	100 / 80	110 / 88	289

¹PRP: Continuous Power ("Prime Power") ISO 8528-1 standard.

ESP: Emergency Power ("Emergency Standby Power") ISO8528-1 standard.

Note: Dagartech reserves the right to amend any genset characteristic without notice.

400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

DGPR 100 ST · STAGEIIIA

2 / Engine specifications

Engine general data	
Manufacturer / model	PERKINS 1104D-E44TAG2
R.P.M.	1500 r.p.m.
Max. Power ESP (kWm)	97,3
PRP Power (kWm)	88,6
Fuel	Diesel
Number of cylinders	4 cylinders
Engine capacity (c.c.)	4400
Compression ratio	16,2:1
Cooling system	Water cooled
Regulation type	electronic
Engine type / injection / suction type	Diesel / direct / turbocharged

Fuel	
Fuel type	Diesel
Fuel tank capacity (l)	260

Fuel consumption table

% load	Consumption l/h	Authonomy (h)
50% PRP	13,2	19,7
75% PRP	19,8	13,1
100% PRP	24,5	10,6
110% ESP	26,5	9,8

Cooling system	
Fan airflow (l/min)	208
Fan power consumption (kW)	2,1
Engine + radiator capacity (l)	17

Lubrication system	
Total oil capacity (l)	8

Air intake system	
Combustion air flow (m ³ /min)	6,42

⊙ PERKINS 1104D-E44TAG2 Diesel engine, inline 4 cylinders, 4-stroke, turbocharged suction, direct injection with electronic regulator through fuel pump.

Complying EU Stage IIIA Emissions.

2.1/ Fuel feed system

⊙ direct injection system, filter that prevents the passage of particles, original parts from the engine manufacturer.

2.2/ Cooling system

⊙ Cooling by fully distributed coolant in a closed circuit driven by a pump activated by the engine. Tropicalized radiator. Original parts from the engine manufacturer.

2.3/ Lubrication system

⊙ Lubrication system driven by the crankshaft driven pump. Filter on top with full flow cartridge inserted, front crankcase. Original parts from engine manufacturer.

2.4/ Air intake system

⊙ Natural air intake system including two-stage filter. Original parts from the engine manufacturer.

400/230V | 50Hz
PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C
DGPR 100 ST · STAGEIIIA

Electrical start system

Number of batteries	1
Battery features	OPTIMA 12V 44Ah - CCA 730A
Starting voltage (V)	12V

2.5 / Start system

Start system by electric motor, battery (without maintenance) with disconnect and charging alternator driven by the **12V starter engine**, original parts from the engine manufacturer.

Exhaust system

Exhaust gas flow (m³/min)	15,99
Exhaust gas temperature (°C)	480
Exhaust external diameter (mm)	64
Max. exhaust backpressure (kPa)	15

2.6 / Exhaust system

Attenuation level: **-35dB(A)**.

3 / Alternator specifications

Alternator general data

Manufacturer / Model	STAMFORD UCI274C
Number of poles	4
Insulation class	H
Number of wires	12
Mechanical protection degree	IP23
Voltage regulator (AVR)	PMG+MX341
Voltage regulator	±1%
ESP power rating 27°C (kVA)	110
PRP power rating 40°C (kVA)	100
Number of phases	3
Power factor (cos φ)	0,8
Efficiency 50% load η (%)	92,2%
Efficiency 75% load η (%)	91,5%
Efficiency 100% load η (%)	90,3%
Efficiency 110% load η (%)	89,8%

STAMFORD UCI274C alternator, 4 poles, brushless, mechanical structure with easy access to connections and components, insulation class H, winding with 2/3 pitch and autoexcited AVR.

Protection with premium epoxy resins, high voltage parts are impregnated under vacuum allowing always an excellent insulation.

The alternator complies with the following standards:

AS 1359 | IEC 34-1 1 | BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32

Low wave distortion:

- THD (100% load) = 2%
- THF < 2%
- Complying with: EN61000-6-3, EN61000-6-2 standards on radio interference.

4 / Bench specifications

Genset mounted over an electro-welded bench made of high-strength steel, painted with electrostatic epoxy polyester powder paint. Union assembly to the bench by anti-vibration shock absorbers. Fuel tank located on the bench, provided with measuring gauge and fuel installation to the engine. Tested in saline mist chamber according to the ASTM B-117-09, 500h resistance. Closed base frame to avoid spillage.

5 / Canopy specifications

Electro-welded canopy made of galvanized high-strength steel, painted with electrostatic powderbased epoxy-polyester paint. Interior soundproofing with acoustical and fireproof isolating rock wool. Efficient residential exhaust -35dB(A) for the evacuation of gases to the outside with rain cap. Tested in saline mist chamber according to the ASTM B-117-09 standard, 720h resistance. Mechanical protection degree

P44

6 / Control panel

Including protection devices, distribution with DSE 7320 MKII control card, that allows to operate in automatic, manual or by signal starting modes.

6.1 / Main elements of the control panel

- Emergency stop button.
- Protections:
 - 4-pole magnetothermic protection against overloads and shortcircuits.
 - Protection fuses for the control assembly.

Protection switch

Manufacturer / model	Schneider EasyPact 160A 4P
-----------------------------	----------------------------

6.2 ; Control card

DSE 7320 MKII DEEP SEA control card with mains grid monitor. The genset will automatically start up when detecting a fault in the electric power network and it will turn off automatically as well, when the electrical supply is re-established. It can also work in manual mode and by signal. It allows you to monitor a wide range of generator parameters and display information alerts, status and alarms.

The module includes communication ports USB , RS232, RS485, and also DSENet@ for system expansion. Possibility of Ethernet networking (plug).

The entire module is easily configurable via PC using the DSE specific software configuration.


It has 132x64p illuminated LCD display with 4 lines of text, 5-key navigation through menus, 9 configurable outputs and 8 configurable inputs, programmable clocks and alarms, reading and displaying parameter values, including RMS values.

Different operating modes: AUTOMATIC mode, MANUAL mode, SIGNAL mode and TEST mode.

Other alternative configurations are available upon request to extend the capabilities of the operation modes.

○ The control card complies with the following **environmental tests**:

| BS EN 61000-6-2 (electromagnetic compatibility) | BS EN 61000-6-4 (electromagnetic compatibility) | BS EN 60950 (electrical safety) | BS EN 61000-6-2 (Temperature) | BS EN 60068-2-6 (Vibration) | BS EN 60068-2-30 (Humidity) | BS EN 60068--2-27 (Shock).

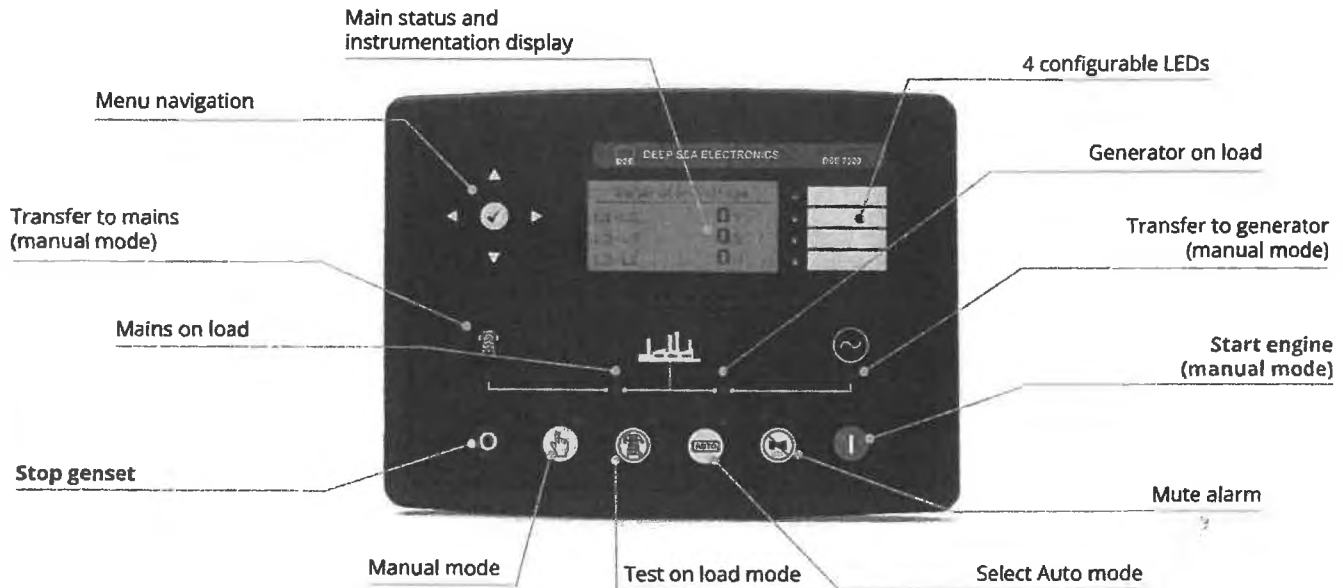

6.2.1 / Allowing reading

Engine	
Turning speed	Engine temperature
Oil pressure	Hours counter
Battery Voltage	Number of engine starts
Fuel level	Consumo combustible

Generator	
Generator voltage (L-N)	Generator Voltage (L-L)
Generator frequency	Generator intensity
Power factor	Generator load (kW, kVA, kWh, kVAh)

Mains	
Mains voltage (L-N)	
Mains voltage (L-L)	
Mains frequency	

Alarms	
Start-up failure	High engine temperature
Low oil pressure	Low fuel level
Low coolant level	Overload
High/Low battery voltage	Charging alternator failure
High/Low generator voltage	High/Low generator frequency
External emergency stop	Over speed engine
Maintenance interval	

o Genset reponse to a fully configurable alarm via **DSE 7320 MKII** software.



7 / Standard supply range

The generator set has the following optional equipment:

- 1500 rpm water-cooled diesel engine.
- Engine electronic governor.
- 12-wire electronically adjusted alternator.
- Deep Sea Electronics digital control module (7320 MKII).
Controller for manual start.
Fuel level visualization on the display + low fuel level shutdown alarm.
Low water level in the radiator alarm.
- High-attenuation silenced exhaust with an anti-rain cap.
- 260-litre integrated metal tank in the base frame with a cleaning hatch.
- Galvanized metal plate, epoxy painted, soundproofed body with an outer filling port with a key.
- Emergency stop button with mechanized outer access.
- Control panel with magneto-thermal protection.
- OPTIMA maintenance-free battery and a battery disconnect switch.
- Reinforced pole.
- SCHNEIDER earth leakage protection.
- Reinforced bus bar terminals.
- Glow plugs.
- Mobile and hot parts protection.
- Closed frame to avoid spillage of liquids.
- Radiators ready to work at 50°C.
- Equipment prepared for maintenance intervals every 500 hours.
- Outer filling port with a key:
It avoids internal spills and possible fires.
- Viscofan (several models equipped with Volvo engines).

7.1 / RentalPlus Kit

The RentalPlus Kit is included within the scope of supply of the generator set. It consists of:

- High performance fuel separator filter.
- Manual oil draining pump.
- Permanent magnet alternator (PMG + MX341).
Alternator with AVR ± 1% voltage regulation and PMG excitation.
- **Base frame configurations:**

Base frame configuration - 100kVA	
· 2 x Schucko	
· 1 x 16A 2P+T 230V	
· 1 x 32A 3P+N+T	
· 1 x 63A 3P+N+T	
· 1 x 125A 3P+N+T	



Directives and Standards

○ **ENVIRONMENTAL CONDITIONS** ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% relative humidity:

○ **Prime Power (PRP):** Electrical power data available load for unlimited hours per year. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours according to ISO 8528-1:2018.

○ **Emergency Standby Power (ESP):** Electrical power data available at variable load in an emergency according to ISO 8528-1:2018.

The DAGARTECH genset has the **CE marking** which includes the following directives:

○ **2006/42/CE.** Machinery Safety Directive.

○ **2014/35/UE.** Low Voltage Directive.

○ **EN ISO 8528-13:2016.** Part 13: Safety. Alternate current electric generator sets driven by internal combustion.

○ **2000/14/CE¹.** Noise Emission Directive. Sound power levels assessed pursuant to the procedure established in the aforementioned directive.

This machine is equipped with a built-in Phase IIIA transition engine placed on the EU market pursuant to article 58, item 5 of (EU) Regulation 2016/1628 on the requirements in relation to gas emission and pollutant particle limits and type approval for internal combustion engines installed in non-road mobile machinery.

¹This directive does not apply to electric generator sets with a power of over 400 kW.



400/230V | 50Hz


PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UC1274C








DGPR 100 ST STAGE IIIA

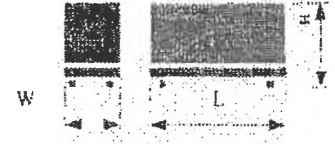

Illustrative image.

Размери: Д
: 2775 мм В:
1700 мм
Ш: 1162 мм
тегло:
1750 кг



-  50Hz
-  400/230V
-  Водно охлаждане
-  Дизел
-  1500 обор.
-  шумоизолиран
-  Съответствие с CE

1 / Общо описание на Генераторния комплект

ОБЩА
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

Двигател	PERKINS 1104D-E44TAG2
Алтернатор	STAMFORD UC1274C
Производителност	G3
Честота	50Hz
Напрежение	400/230V
Контролен панел	DSE 7320 MK II
Резервоар за гориво (л)	260
Ниво на шум (dBA@7m)	65

МОЩНОСТ¹

PRP (kVA / kW)	100 / 80 
ESP (kVA / kW)	110 / 88

Генераторните комплекти Dagartech Rental Range са оптимално подходящи за използване при отдаване под наем на машинен сектор и строителни цели.

Висококачественото оборудване, компоненти от престижни марки и стриктното спазване на правилата за опазване на околната среда и шума са само част от функциите, които отговарят на най-виската нужди.

PRP (kVA)	PRP (kW)	ESP (kVA)	ESP (kW)
415/240	100 / 80	110 / 88	153
400/230	100 / 80	110 / 88	159
380/220	100 / 80	110 / 88	167
240/139	100 / 80	110 / 88	265
230/133	100 / 80	110 / 88	276
220/127	100 / 80	110 / 88	289

¹PRP: Непрекъснатата мощност ("Prime Power") ISO 8528-1 стандарт.

ESP: Аварийно захранване („Аварийна мощност в режим на готовност“) стандарт ISO8528-1.

Забележит: Dagartech си запазва правото да променя всички характеристики на генераторните комплекти без предизвестие.



Dagartech

ГЕНЕРАТОРНИ КОМПЛЕКТИ

СЕРИЯТА РЕНТАЛДЖОС

400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

DGPR 100 ST · STAGE IIIA

2 / Спецификации на двигателя

Общи спецификации на двигателя	
Производител / модел	PERKINS 1104D-E44TAG2
Обороти в минута	1500 обор.
Макс. Мощност ESP (kWm)	97,3
PRP мощност (kWm)	88,6
гориво	дизел
Брой цилиндри	4 цилиндъра
Обем на двигателя (cm ³)	4400
Коефициент на компресия	16,2:1
Охладителна система	Водно охлаждане
Тип на регулиране	електронно
Тип двигател / инжекционен / смукателен	Дизел / директен / турбокомпресор

PERKINS 1104D-E44TAG2 Дизелов двигател, редови 4 цилиндъра, 4-тактов, турбо засмукване, директно впръскване с електронен регулатор чрез горивна помпа.

Съответствие на емисиите на етап IIIA на ЕС.

Гориво	
Fuel type	Diesel
Тип гориво	резервара за гориво (л) Дизел

2.1 Система за подаване на гориво

система за директно впръскване, филтър, който предотвратява преминаването на частици, оригинални части от производителя на двигателя.

Таблица за разход на гориво

% товар	Зона А (л/ч)	Автоматична (л/ч)
50% PRP	13,2	19,7
75% PRP	19,8	13,1
100% PRP	24,5	10,6
110% ESP	26,5	9,8

Въздушен поток (л/мин)	208
Консумация на мощност на вентилатора (kW)	2,1
Двигател + капацитет на радиатора (л)	17

2.2 Охладителна система

Охлаждане чрез напълно разпределена охлаждаща течност в затворен кръг, задвижван от помпа, активирана от двигателя. Троичен радиатор. Оригинални части от производителя на двигателя.

Система за смазване	
Общ капацитет на маслото (л)	8

2.3 Система за смазване

Система за смазване, задвижвана от помпата на коленовия вал. Филтрира се отгоре с поставена пълна касета, преден картер. Оригинални части от производителя на двигателя.

Система за охлаждане на вентилатора	
Въздушен поток от горене (m ³ /min)	6,42 ✓

Забележка: Dagartech s.r.l запазва правото да променя всички характеристики на генераторните комплекти без предизвестие.

Poligono Centrovía
c/ Palanca, 12. La Muela
Zaragoza - SPAIN

Тел: +34 976 141 655
Факс: +34 976 141 629
e-mail: info@dagartech.com

не на въздух,
Оригинални
19.





400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

DGPR 100 ST · STAGE IIIA

Електрическа система за стартиране

Брой батерии	1
Характеристики на батериите	OPTIMA 12V 44Ah - CCA 730A
Волтаж при стартиране (V)	12V

Изпускателна система

Поток на вредния газ (m ³ / min)	15,99
Температура на отработените газове (°C)	480
Външен диаметър на изгорелите газове (мм)	64
Макс. противоналягане на изгорелите газове (kPa)	15

3 / Спецификации на алтернатора

Опции за алтернатора

Производител / Модел STAMFORD UCI274C

Брой на полюсите	4
Изолационен клас	H
Брой проводници	12
Степен на механична защита	IP23
Регулатор на напрежението (AVR)	PMG + MX341
Регулатор на напрежението	± 1%
ESP мощност 27°C (kVA)	110
PRP мощност 40°C (kVA)	100
Брой фази	3
Коефициент на мощност (cos φ)	0,8
КПД 50% натоварване η (%)	92,2%
КПД 75% натоварване η (%)	91,5%
КПД 100% натоварване η (%)	90,3%
КПД 110% натоварване η (%)	89,8%

Ниско вълново

- изкривяване:
- THD (100% load) = 2%
- THF < 2%
- Съответства на: EN61000-6-3, EN61000-6-2 стандарти за радиосмущенията.

2.5 / Старт система

○ Старт система от електрически мотор, батерия (без поддръжка) с разединител и зареждащ алтернатор, задвижван от 12V стартов двигател, оригинални части от производителя на двигателя.

2.6 Изпускателна система

○ Ниво на затихване: -35dB(A).

○ STAMFORD UCI274C алтернатор, 4 полюса, без четков, механична конструкция с лесен достъп до връзки и компоненти, клас на изолация H, намотка с стъпка 2/3 и автоматично възбуден AVR.

Защита с висококачествени епоксидни смоли. Части с високо напрежение се импрегнират под вакуум, което винаги осигурява отлична изолация.

Алтернаторът отговаря на следния стандарт:

AS 1359 | IEC 34-1 1 | BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32



300/230V | 50Hz | PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C | DGPR 100 ST · STAGE IIIA

4 / Спецификации на масата

Комплект генераторен, монтиран върху електрозаварена рама, изработена от високоякостна стомана, боядисана с елестростатична епоксидна полиестерна боя. Моноблока е монтиран към рамата чрез антивибрационни амортизатори. Резервоар за гориво, разположен в рамата, снабден с измервателна сонда и инсталация на гориво към двигателя. Тестван в камера със солена мъгла съгласно ASTM B-117-09, устойчивост 500h. Затворена основна рамка, за да се избегне разливане.




5 / Спецификации на обезшумителния кожух

Електрозаварен кожух, изработен от галванизирани високоякостна стомана, боядисана с епоксидно-полиестерна боя с елестростатична основа. Вътрешна звукоизолация с акустична и огнеустойчива изолираща каменна вата. Ефективно ауспухово гърне обезшумен тип -35dB (A) за евакуация на газовете навън с капачка за дъжд. Тестван в камера със солена мъгла съгласно стандарта ASTM B-117-09, устойчивост 720h. Степен на механична защита IP44



6 / Контролен панел

Включително защитни устройства, дистрибуция с DSE 7320 MKII контролна карта, която позволява да се работи в автоматичен, ръчен или чрез режими на стартиране на сигнала.



6.1 / Основни елементи на контролния панел

- • Бутон за аварийно спиране.
- • защита:

4-полюсна магнитотермична защита срещу претоварвания и къси вериги. Предпазни предпазители за устройството за управление.



Производител / модел

Schneider EasyPact 160A 4P

6.2 / Контролна карта

DSE.7320 MKII DEEP SEA контролна карта с мрежов монитор. Комплектът Генератор автоматично ще се стартира при откриване на неизправност в електрическата мрежа изключи автоматично, когато електрическото захранване се възстанови. Може да работи в ръчен режим и по сигнал. Тя ви позволява да наблюдавате широк спектър от параметри на генератора и да показвате информационни сигнали, състояние и аларми.

Модулът включва комуникационни портове USB, RS232, RS485, а също и DSENet® за разширяване на системата. Възможност за Ethernet мрежа (шпелсет).

Целият модул се конфигурира лесно чрез компютър, като се използва специфичната софтуерна конфигурация за DSE.

Той има осветен LCD дисплей 132x64p с 4 реда текст, 5-клавишна навигация през менюта, 9 конфигурируеми изхода и 8 конфигурируеми входа, програмируеми часовници и аларми, четене и показване на стойности на параметри, включително RMS стойности.

Различни режими на работа: AUTOMATIC режим, MANUAL режим, SIGNAL режим и TEST режим.


Други алтернативни конфигурации са достъпни при поискване за разширяване на възможностите на режимите на работа

(електромагнитна съвместимост) | BS EN 61000 - 6-4 (електромагнитна съвместимост) | BS EN 60950 (електрическа безопасност) | BS EN 61000 - 6-2 (температура) | BS EN 60068-2-6 (вибрация) | BS EN 60068-2-30 (Влажност) | BS EN 60068-2-27 (удар).

400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UC1274C

DGPR 100 ST STAGE IIIA

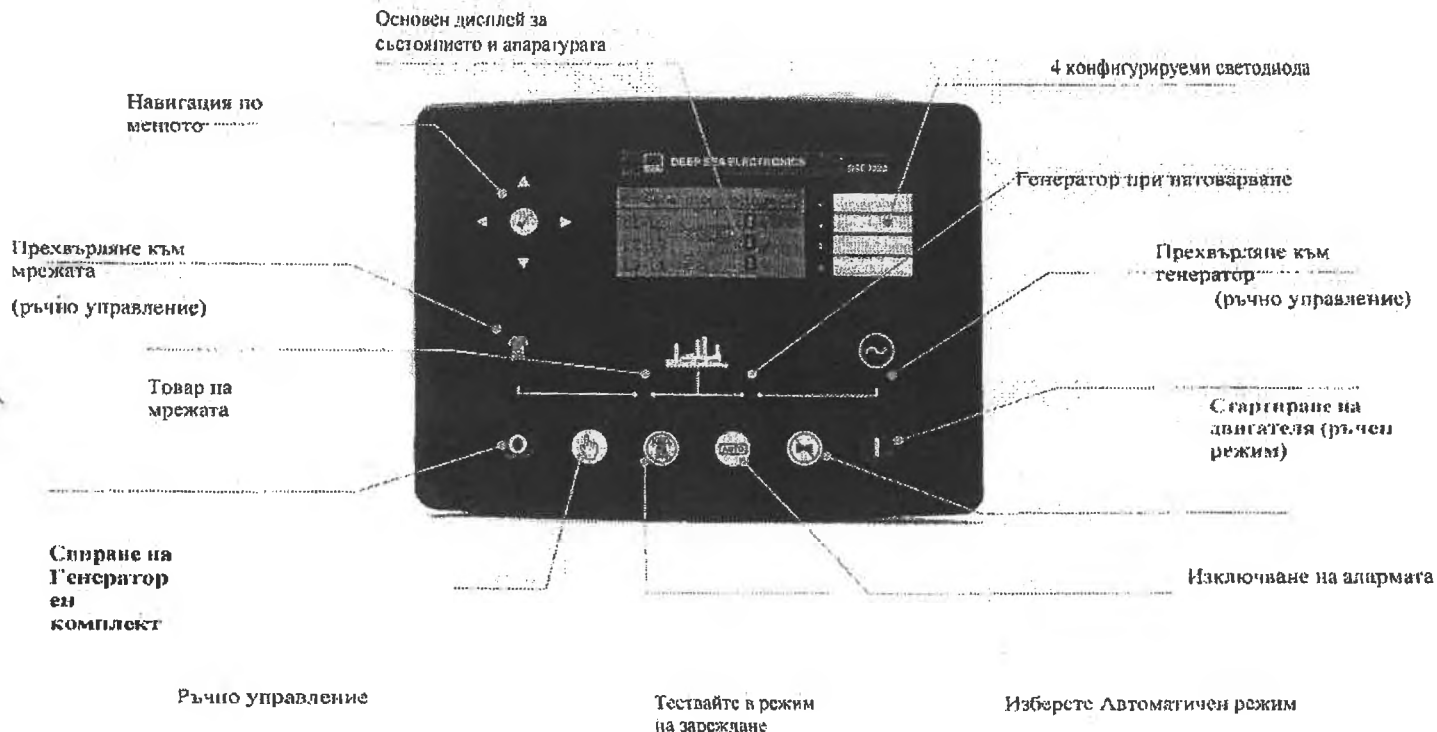

6.2.1 Разрешаване на четене

Двигател	
Скорост на въртене	Температура на двигателя
Наличие на маслото	Бройч на часове
Напрежение на батерията	Брой стартиращи двигатели
Ниво на гориво	Консума гориво

Генератор	
Напрежение на генератора (L-N)	Напрежение на генератора (L-L)
Честота на генератора	Интензитет на генератора
Коефициент на мощност	Натоварване на генератора (kW, kVA, kWh, kVAh)

Главно напрежение (L-N)
Главно напрежение (L-L)
Основна честота

Изберете аларма	
Провал при стартиране	Висока температура на двигателя
Ниско ниво на маслото	Ниско ниво на гориво
Ниско ниво на охлаждащата течност	Свършване
Високо / ниско напрежение на батерията	Грешка в зареждането на алтернатор
Високо / ниско напрежение на генератора	Висока / ниска честота на генератора
Външно аварийно спиране	Двигател с висока консумация
Интервал на поддръжка	

☑ Отговор на генераторен комплект на напълно конфигурируема аларма чрез DSE7320 MKII софтуер.



Забележка: Dagartech си запазва правото да променя всички характеристики на генераторните комплекти без предизвестие.

V.0-2019 Последна ревизионна: 30/10/2019 |

Polígono Central
c/ Panama, 12, La Muela
Zaragoza - SPAIN

Тел: +34 976 141 655
Факс: +34 976 141 629
e-mail: info@dagartech.com





400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

DGPR 100 ST STAGE IIIA

7.1 Стандартен обхват на доставка

Генераторният комплект има следното допълнително оборудване:

1500 оборота в минута дизелов двигател с водно охлаждане. Електронен регулатор на двигателя.

12-проводник с електронно регулиран алтернатор.

Дигитален модул за управление на Deep Sea Electronics (7320 МКП).

Контролер за ръчен старт.

Визуализация на нивото на горивото на дисплей + аларма за изключване на нивото на горивото.

Ниско ниво на водата в алармата на радиатора.

Високо-затихващ приглушен ауслух с капачка против дъжд.

260-литров интегриран метален резервоар в основната рамка с лок за почистване.

Поцинкована метална плоча, епоксидно боядисано, звукоизолирано тяло с външен порт за пълнене с ключ.

Булон за аварийно спиране с механизмиран външен достъп. Контролен панел с магнито-термична защита.

OPTIMA батерия без поддръжка и превключвател за изключване на батерията.

Подсилен стълб.

○ SCHNEIDER защита от изтичане на земята.

Подсилени терминали на шината.

Подгръващи свещи.

○ Защита на мобилни и горещи части.

Затворена рамка, за да се избегне разливане на течности.

Радиатори, готови да работят при 50 ° C.

Оборудване, подготвено за интервали за поддръжка на всеки 500 часа.

Външен порт за пълнене с ключ.

Избягва вътрешни разливи и възможни пожари.

Viscofan (няколко модела, оборудвани с двигатели на Volvo).

7.1 RentalPlus комплект

Комплектът RentalPlus е включен в обхвата на доставката на генераторния комплект. Състои се от:

Високоэффективен филтър за разделяне на гориво.

Ръчна помпа за източване на масло.

Генератор на постоянен магнит (PMG + MX341).

Генератор с AVR ± 1% регулиране на напрежението и PMG възбуждане.

○ Основни конфигурации на рамката:

Основни конфигурации на рамката:
2 x Schucko
1 x 16A 2P+T 230V
1 x 32A 3P+N+T
1 x 63A 3P+N+T
1 x 125A 3P+N+T



Dagartech

ГЕНЕРАТОРНИ КОМПЛЕКТИ

СЕРИЯТА РЕНТАЛПЛЮС

400/230V | 50Hz

PERKINS 1104D-E44TAG2 | STAMFORD UCI274C

DGPR 100 ST · STAGE IIIA

Директиви и стандарти

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa, у30% относителна влажност:

Основна мощност (PRP): Наличните данни за Електрическо натоварване за неограничени часове в годината, 100% натоварване е допустимо за 1 час на всеки 12 часа съгласно ISO 8528-1: 2018.

Аварийна мощност в режим на готовност (ESP): Налични данни за електрическа мощност при променлив товар при аварийни ситуации според ISO 8528-1:2018.

Комплектите DAGARTECH Генераторен има маркировка CE, която включва следните директиви:

2006/42 / CE. Директива за безопасност на машините.

2014/35 / ЕС. Директива за ниско напрежение

EN ISO 8528-13: 2016, Част 13: Безопасност. Електроагрегати за променлив ток, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене.

2000/14/CE1. Директива за шумовите Емисии на звукова мощност, оценени съг процедурата, установена в гореспоменен директива.

Тази машина е оборудвана с вътрешен двигател с фаза IIIA за преход, пуснат на пазара на ЕС съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1628 (ЕС) относно изискванията във връзка с ограниченият одобреност на типа за двигатели с вътрешно горене, инсталирани в пътният мобилни.

Настоящата директива не се прилага за електрически генераторни комплекти с мощност над 400 kW.

Забележка: Dagartech си запазва правото да промени всички характеристики на генераторните комплекси без предизвестие. V.0-2019 (последна версия) в сила: 30/10/2019 |



Долуподписаната десислава леонидова ангелова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се състои от 8 страници.

EUROMARKET

ГРАФИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГЕНЕРАТОРА И НА ДВИГАТЕЛЯ

1. График за поддръжка на дизеловия генератор:

ДЕЙНОСТ	Месечно	1 път / месец	Един път
Работете с генератора за 1ч	X		
Проверете връзките с товара и разпределението (паралелно работещи генератори)	X		
Проверете връзките на батерията	X		
Проверете електрическото свързване на контролната система	X		
Проверете работата на ауспуховата система	X		
Проверете лампите и индикаторите на контролния модул	X		
Проверете работа на АВР таблото по време на превключване	X		
Проверете нивото на течностите в събирателната вана (в зависимост от версията)	X		
Проверете нивото на електролита в батерията		X	
Проверете състоянието на въздуховодите		X	
Проверете алармите в контролния модул		X	
Проверете водонепропускливостта на кожуха (само обезшумен тип генератори)		X	
Външно почистване на горивния резервоар и тръби			X
Почистете контролния модул и проверете връзките			X
Проверете антивибрационните тампони, фитингите и ремъците			X
Проверете нивото на вибрации и шум, съгласно действащото законодателство			X
Проверете състоянието на боята на кожуха (само обезшумени генератори)			X

2. График за поддръжка на двигателя:

ДЕЙНОСТ	Преди стартиране / 500ч / 1 година	500ч / 1 година	1000ч / 2 години	1500ч / 3 години	Към края на употребата
Проверете нивото на маслото в двигателя	X				
Проверете нивото на горивото	X				
Проверете нивото на охлаждащата течност	X				
Проверете масления филтър	X				
Проверете въздушния филтър	X				
Проверете горивните филтри	X				
Проверете филтрите на охл. система	X				
Проверете ремъците на вентилатора и състоянието на алтернатора за зареждането на батерията	X				

EUROMARKET КОМПРЕСОРС АД

София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
 тел.: (02) 97 67 204, факс: (02) 97 67 211
 compressors@euromarket.bg



www.euromarket.bg



TUV Rheinland
CERT
 ISO 9001:2015



Проверете състоянието на радиатора, степента на замърсяване.

Проверете състоянието на топлоизолацията на ауспуховата система

Проверете за липса на изпускане на изгорели газове от ауспуховаа система.

Сменете двитателното масло и масления филтър

Подменете горивните филтри

Почистете/ подменете въздушния филтър/и

Проверете всмукателната система на двигателя

Проверете налягането на охладителната система

Подменете охладителната течност

Източете и измийте обилно с вода охладителния кръг

Проверете оборотите на двигателя и контролера на оборотите

Проверете термостата и дюзите

Подменете ремъците на вентилатора

Подменете ремъците на алтернатора за зареждане на батерията

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

06.11.2019г.
гр. София

...

Т в качеството си на Изпълнителен директор и пълномощник на Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД, съгласно пълномощно с рег. № 15142 от 08.12.2017 г. на нотариус с рег. № 536 на НК

Dagartech

ISO 9001 SGS Системно сертифициране
Акредитирано според ENAC

Оторизационно писмо на производител (за дизелови генераторни инсталации)

До всички, до които това може да се отнася

Ние,

ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л., дружество, което е надлежно учредено и извършва търговската си дейност по силата на законодателството на Испания, с корпоративен адрес на Полигоно Чентровия, Кайе Панама 12, наве 1, Ла Муела – Сарагоса, Испания – с ДДС номер ES B99416539, представлявано от Г-н Давид Гарсия Лакайе, в качеството му на негов Генерален Мениджър,

Чрез този документ упълномощаваме дружеството,

ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС АД
Евромаркет Център
454 Околовръстен път, Казичене
1532 София, България

Да продава, доставя и извършва пускането в експлоатация на дизелови генераторни инсталации, произведени от нас на територията на България. Евромаркет Компресорс АД е упълномощено да извършва поддръжка и ремонт на машините през гаранционния период и след изтичането му.

Дата на валидност: 01-09-2019/31-12-2020

Сарагоса, Испания, 1-ви септември 2019-та

/пс

Г-т

Гел

ДА...

Dagartech

ДАГАР ТЕХНОЛОДЖИС С.Л.

Кайе Панама, 12 Наве 1,

Полигоно Чентровия

Данъчен идентификационен код: B99416539

50196 Ла Муела

(Сарагоса)

Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверява от мен превод от английски език на български език на прило. състои от 1 страница.

ршения
одът се

**Manufacture's Authorization Letter
(For Diesel Generators Set)**

TO WHOM IT MAY CONCERN

We,

DAGAR TECHNOLOGIES S.L., a company duly incorporated and existing under the Law of Spain, with corporate address at C/Panamá, Nº 12, Nave 1, Polígono Centrovía, 50198 La Muela (Zaragoza), Spain, with VAT Number ESB99416539, represented by Mr. David García Lacalle, acting as its General Manager.

Hereby authorize the company,

EUROMARKET COMPRESSORS JSCo
Euromarket Center
454 Okolovrasten pat, Kazichene
1532 Sofia, Bulgaria

To sale, deliver and do the commissioning of diesel generator sets manufactured by us in territory of Bulgaria. **Euromarket compressor JSCo** is authorized to **carry out maintenance and repairs** of the machines during the warranty period and after it expires.

Validity date: 01/09/2019 – 31/12/2020

Zaragoza, Spain, September, 01st 2019

DAGAR TECHNOLOGIES SL

Споразумение

към договор № 8492/17.12.2019 год.

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при доставки и услуги в обекти, помещения, работни площадки и затворени зони, експлоатирани от „Софийска вода“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящото споразумение е в изпълнение на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е неразделна част от договора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Софийска вода (Възложител) и Евромаркет Компресорс АД (Изпълнител) се информират взаимно за:
 - a. рисковете при изпълнение на услугата на територията на затворената зона;
 - b. необходими и предприети мерки за управление на риска за безопасността и здравето (БЗР);
 - c. промени в условията на труд и обстоятелства, налагащи допълнителни мерки за осигуряване на БЗР;
 - d. неблагоприятни отклонения от очакваното изпълнение, инциденти и злополуки
 - e. опасност от авария или пожар.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ координират действията си при инциденти, злополуки, и/или аварии, в това число - първа долекарска помощ на пострадали и опазване на живота и здравето на хората на обекта, съоръженията и оборудването
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си сътрудничат при разследване, анализ и корекция на отклонения, застрашаващи безопасността на хората, инциденти и злополуки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя поименно лице за координиране на дейностите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Контролиращ служител)
5. Изпълнителят се задължава да спазва правилата и условия, свързани с БЗР н Възложителя, за които е уведомен от Възложителя, включително:
 - 5.1. условията на труд и трудовия процес, използваните материали и опасни вещества, съществуващите опасности и рискове за здравето и безопасността на хората на територията на затворената зона, в която ще се извършва услугата, тяхното непосредствено и последващо въздействие.
 - 5.2. правилата за вътрешния трудов ред;
 - 5.3. общите правила за безопасност и здраве на зоната;
 - 5.4. лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО), необходими за защита от специфични за зоната опасности;
 - 5.5. контролно-пропускателния режим, маршрутите за движение и санитарно-битовите помещения за съответната затворена зона;
 - 5.6. изискванията към транспортни средства;
 - 5.7. рисковите зони/места и използваните знаци и сигнали;
 - 5.8. местата за хранене, пушене и почивка;
 - 5.9. план за евакуация и очаквани действия при извънредни ситуации;
 - 5.10. друга информация с отношение към безопасността и здравето.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда начален инструктаж на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при първото посещение на затворената зона и не по-рядко от веднъж за календарна година.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по БЗР на територията на затворената зона.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не допуска или отстранява от обекта работещи на Изпълнителя, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойки и/или да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нарушаване на правилата за безопасност при работа, на основание предвидени в договора клаузи.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугите по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез:

- 10.1. всички необходими за дейността документи, лицензи и разрешителни;
- 10.2. актуална оценка на риска за дейностите/услугите, които изпълнява (ще изпълнява) на площадката;
- 10.3. правоспособен и квалифициран персонал по поименен списък с притежаваната от тях правоспособност и актуални документи, които я доказват
- 10.4. персонал без медицински противопоказания за извършваните дейности и условията на труд (декларация с имената на работещите) ;
- 10.5. определяне, осигуряване и документиране на всички необходими инструктажи и обучения;
- 10.6. актуални , оповестени и достъпни инструкции и правила за безопасно извършване на услугата;
- 10.7. налични изправни колективни и лични предпазни средства и работно облекло
- 10.8. оборудвана аптечка за оказване на първа долекарска помощ

11. Правилата и изискванията за БЗР в съответната зона на Възложителя са задължителни за работещите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако няма друго писмено споразумение за това.
12. Преди доставката на работно оборудване и съоръжения, Изпълнителят предоставя на Възложителя на български език на електронен и хартиен носител сертификат за съответствие, информационни листа, инструкции, схеми, ръководства за монтаж, експлоатация и поддръжка.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и предоставя при поискване на Възложителя доказателства за изпълнение на т. 10.
14. Проектираните и/или доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти, стоки и работно оборудване отговарят на нормите и изискванията за безопасност и здравето и в приложимите за тях изисквания за техническо съответствие.
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява и пази имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число реда и чистота на работните места, на които осъществява дейността си.
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за спазването на правилата за безопасност при работа и изискванията на вътрешните документи по БЗР от всеки от работещите си.

Координирането на съвместното прилагане на настоящото Споразумение, при извършване на дейности, предмет на договор, се възлага на контролиращи служители:

(от страна на) Възложителя – Никола Негелъв

....., (име, длъжност, тел.

(от страна на) Изпълнителя – Бисер Ченков

....., (име, длъжно

ВЪЗЛОЖИТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 8492.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 17.12.2019 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя Евромаркет компресорс АД

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на ЕМП/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 8492.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на:

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора..... Никола Негелтс.....
на длъжност.....

От страна на Изпълнителя Бисер Целков.....
на длъжност.....

1.0 Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.

1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.

1.3 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

1.4 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тривно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.

1.5 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

- 1.6 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
- 1.7 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
- 1.8 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
- 1.9 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
- 1.10 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
- 1.11 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
- 1.12 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
- 1.13 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канални).
- 1.14 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.15 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.16 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
- 1.17 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
- 2.0 Възложителя се задължава да:
 - 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
 - 2.2 При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативни протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.
 - 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
 - 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

